V1.1

--

--

--

KE-GT(80-110)KTL4

1 6

2 10

3 16

4 24

5 25

6 29

7 31

8 32

1

1.1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

1.2

1.3

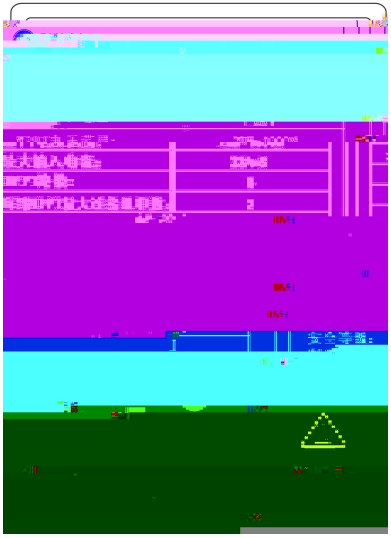

1.4

2

2.1

2.2

☞

☞

☞

☞

☞

2.3

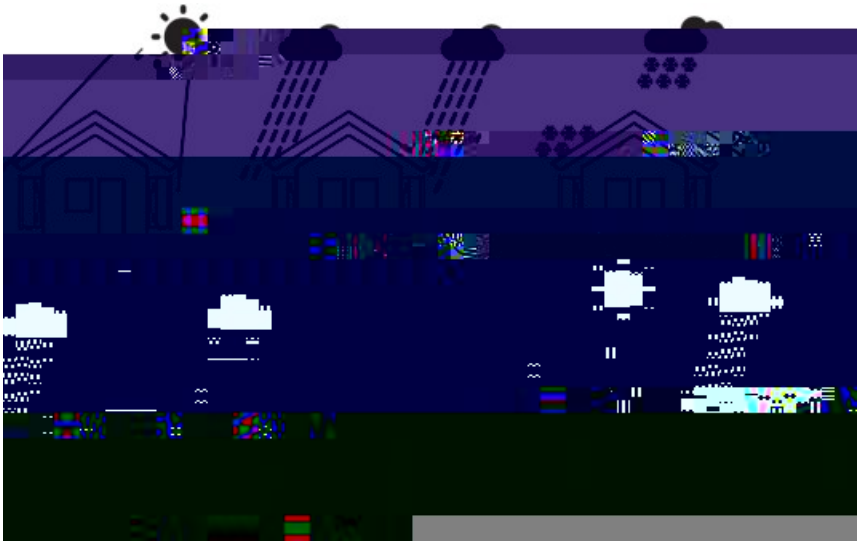

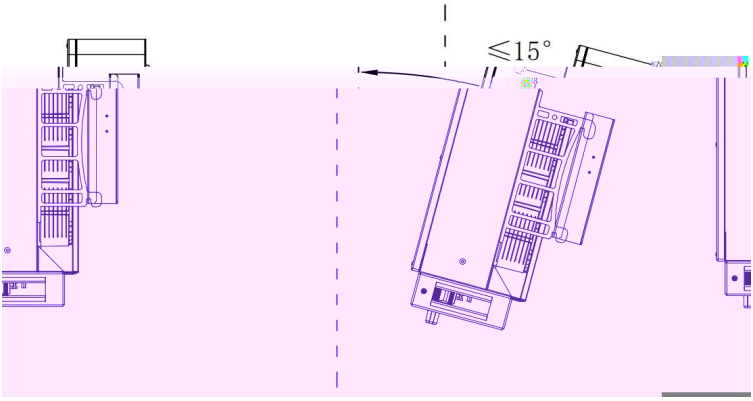
≤15°

☞

☞

☞

☞

☞

2.4

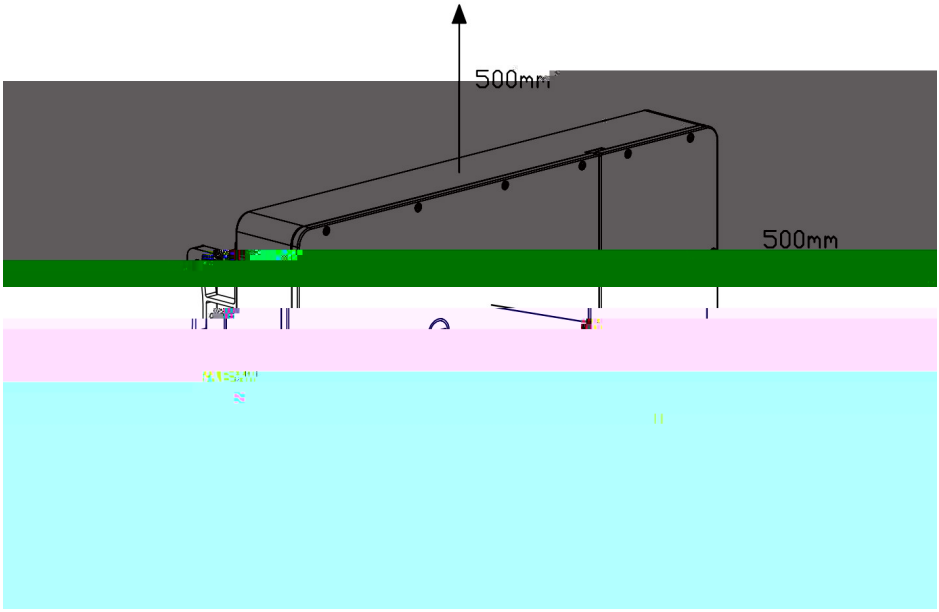

☞

☞

☞

2.5

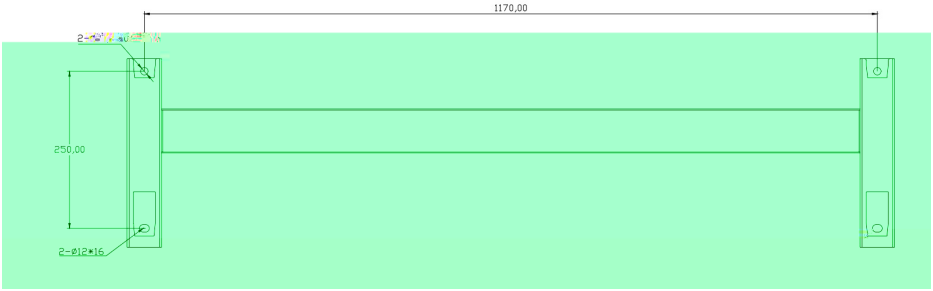
1170,00
250,00
2-Ø12*16

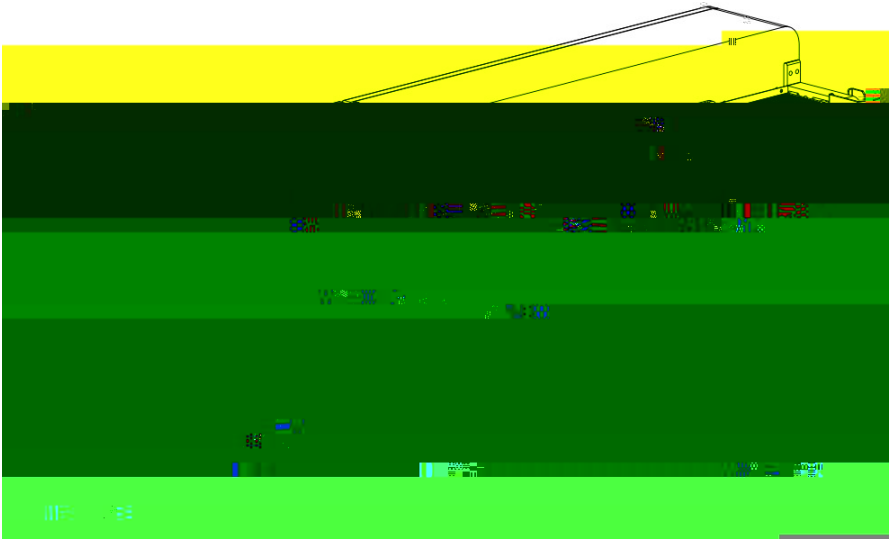

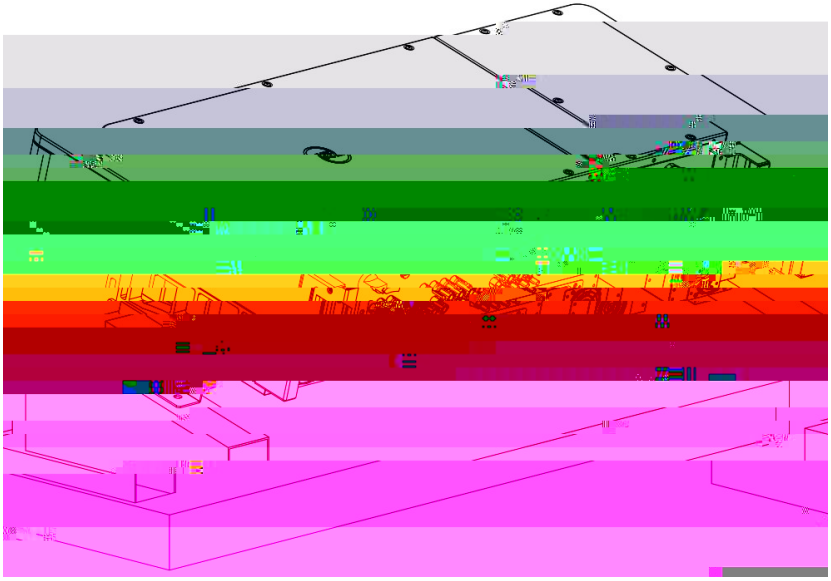

3

3.1

3.2

☞

☞

☞

☞

☞

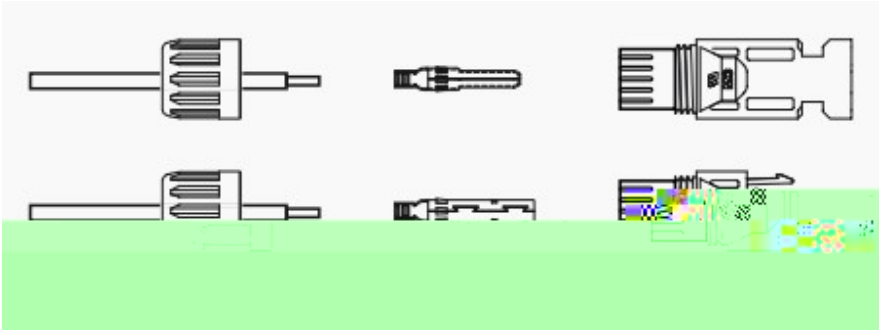

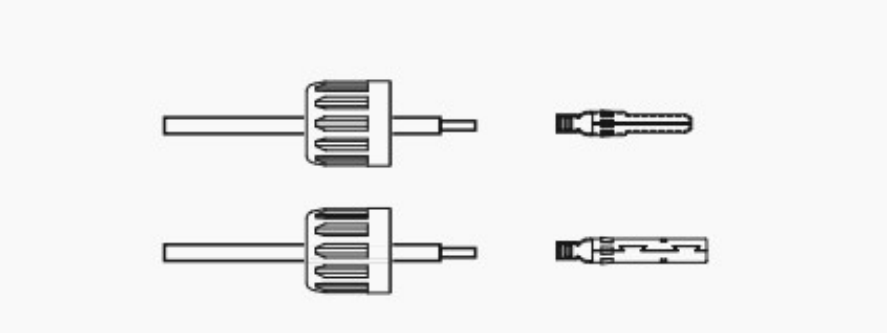

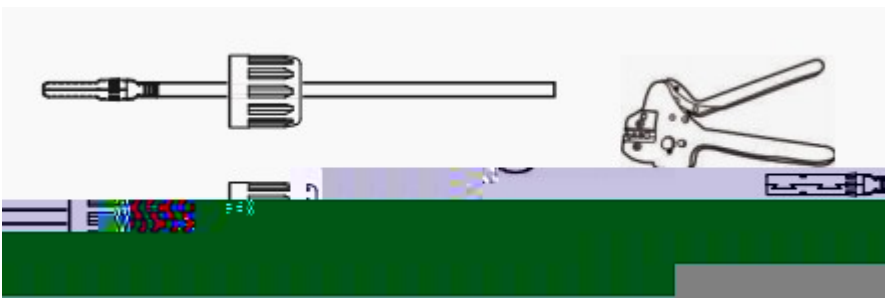

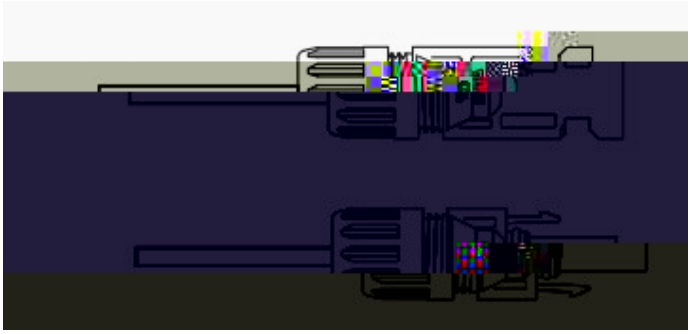

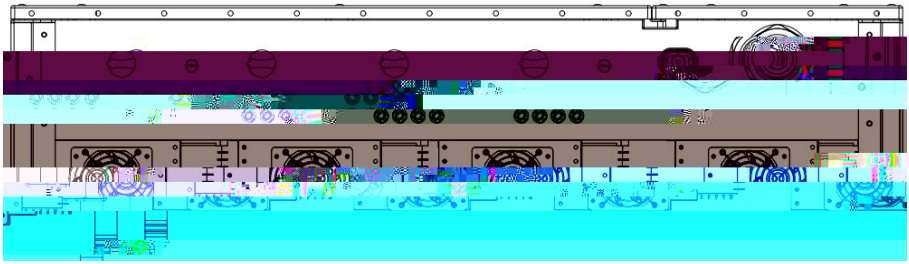

3.3

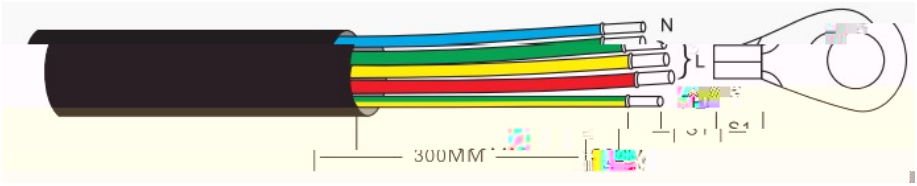
N
L
300MM

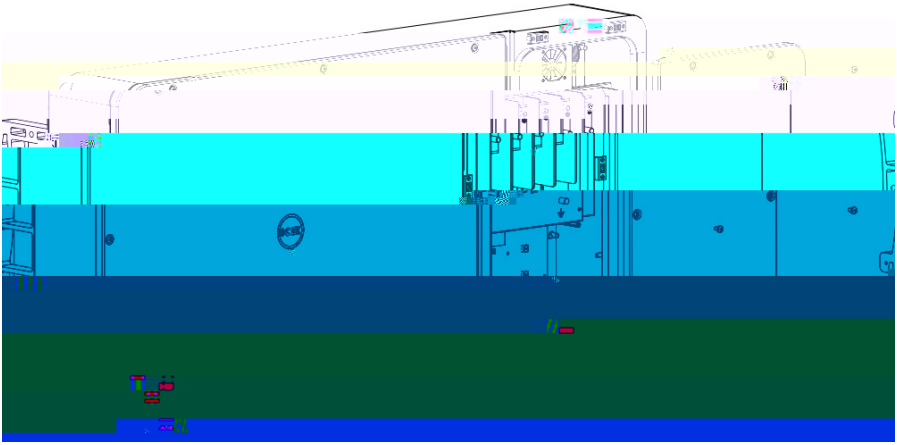

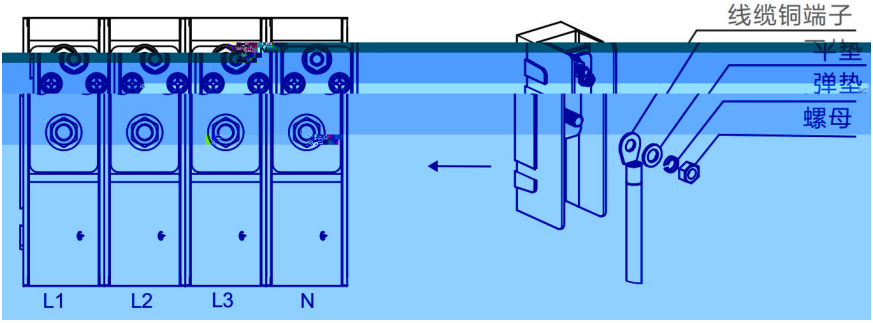

3.4

重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

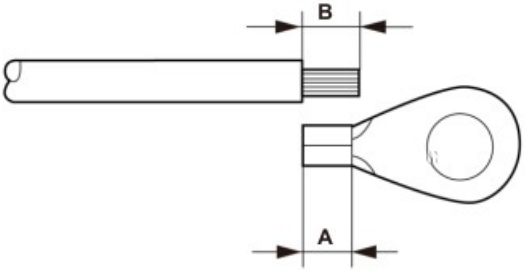

重要:

B（绝缘剥离长度）比A（OT线缆端子压接区域）长2mm~3mm。

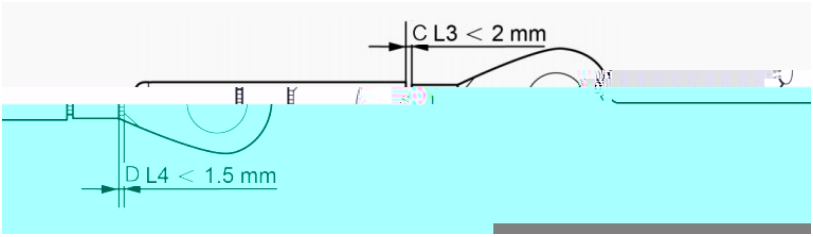

重要:
将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

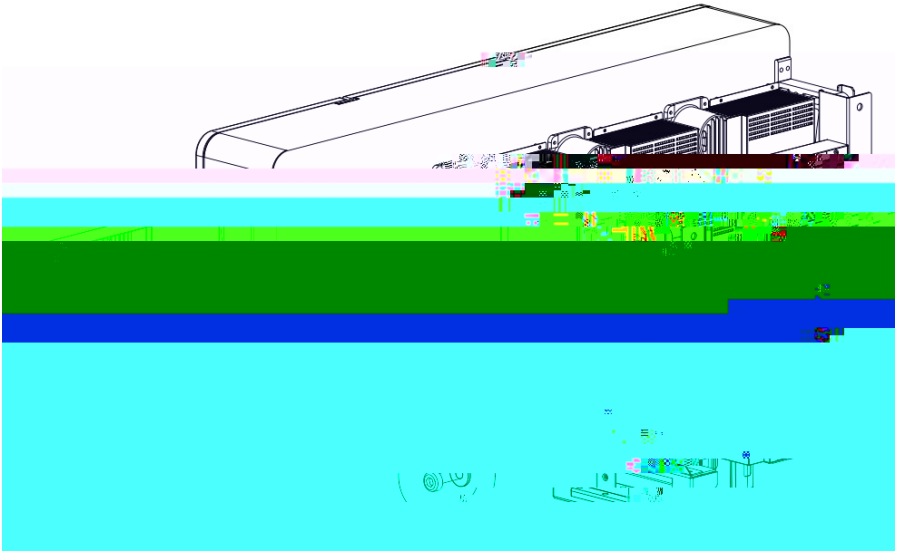

重要:

4

4.1

4.2

5

5.1

注册
您好，
欢迎登陆光伏云管家
手机号/用户名
密码
忘记密码？

注册
请输入手机号
获得验证码
输入验证码
请输入6~12位密码
再次输入密码
注册

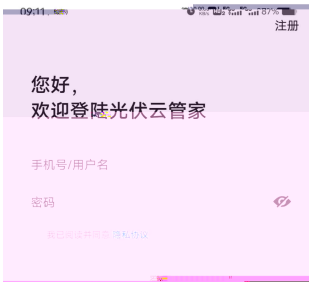
注册
您好，
欢迎登陆光伏云管家
手机号/用户名
密码

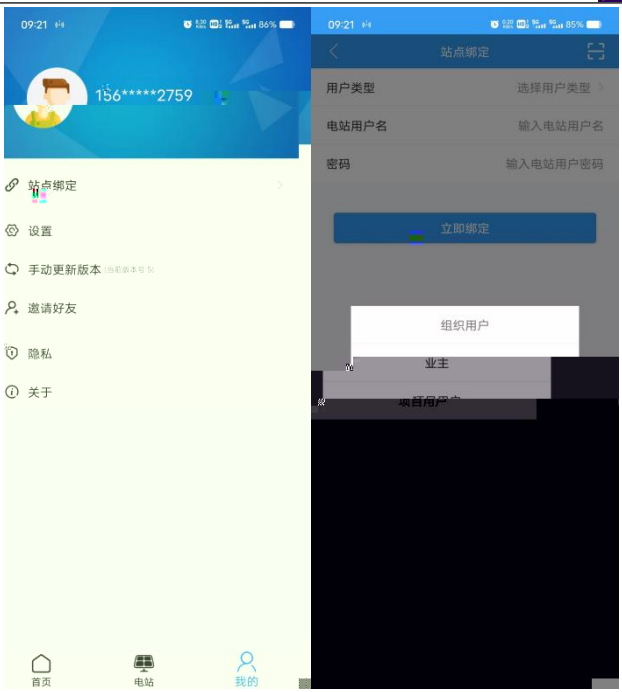
09:21
86%
156*****2759
站点绑定
设置
手动更新版本
邀请好友
隐私
关于
首页
电站
我的
09:21
85%
站点绑定
用户类型
选择用户类型
电站用户名
输入电站用户名
密码
输入电站用户密码
立即绑定
组织用户
业主

5.2

智慧光伏监控运维系统
智慧光伏监控运维系统

智慧光伏监控运维系统

6

7

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

8