




**V1.2**


--  
--  
--

**KE-GT(50-60)KTL4**

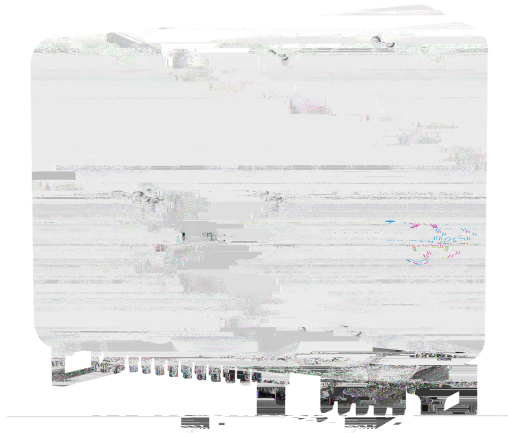





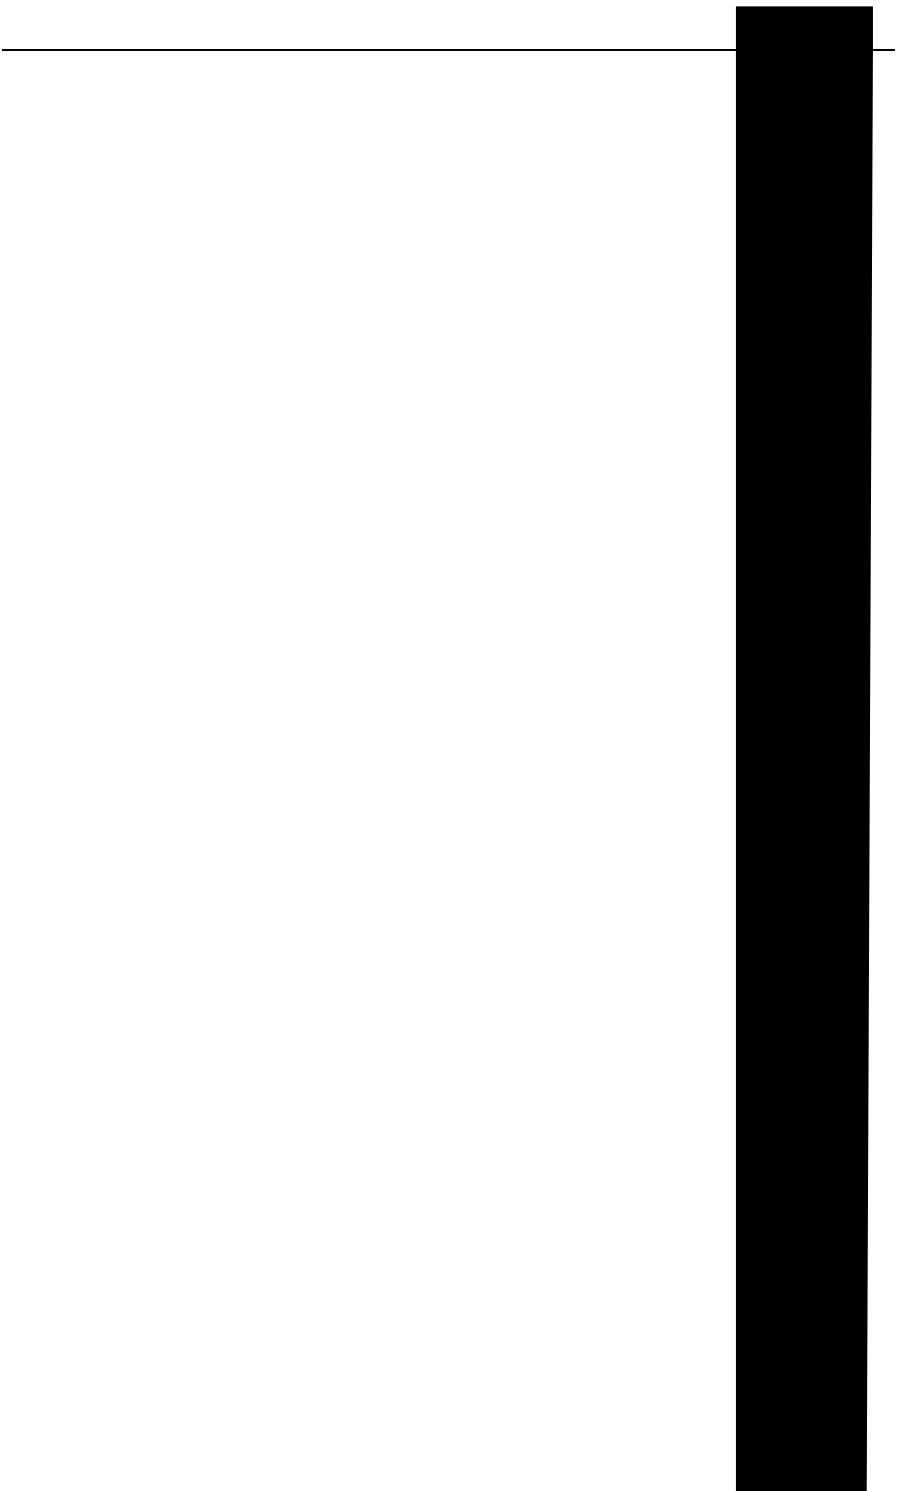

---

# 1

## 1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪




- 
- 
- 

## 1.2

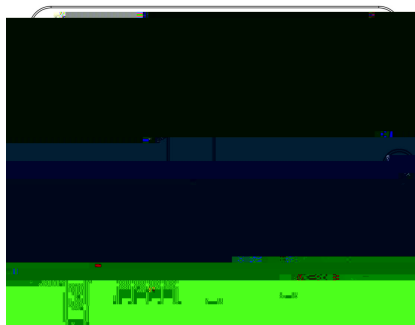

## 1.3

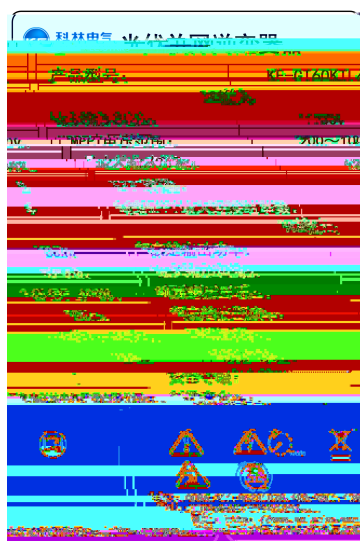



[illegible]

---

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



# 2

## 2.1







## 2.2

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |






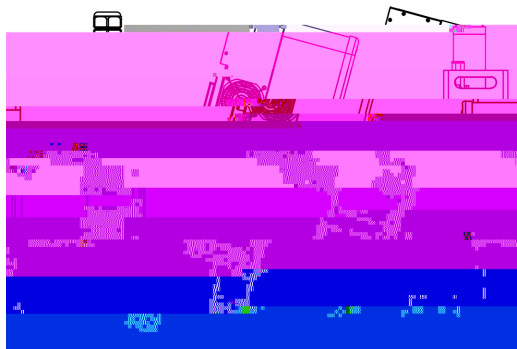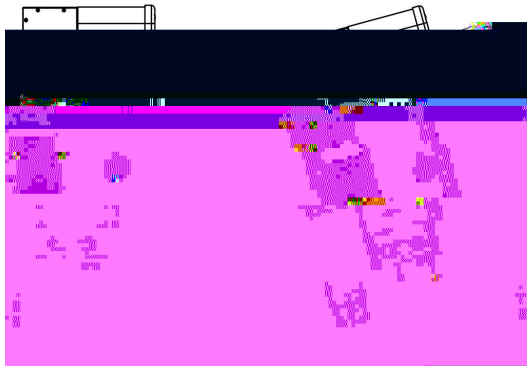







## 2.4

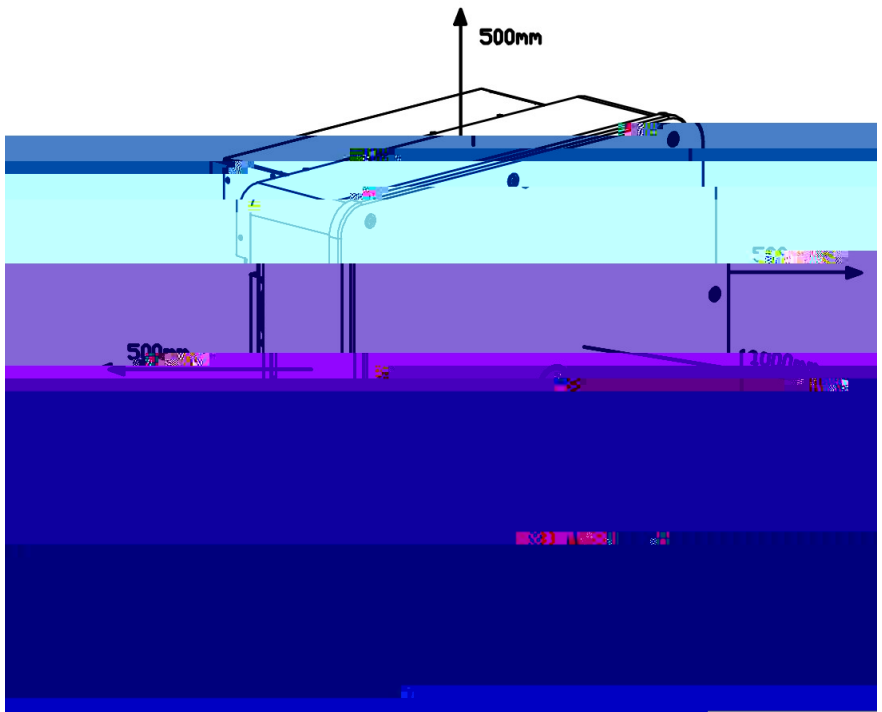






## 2.5

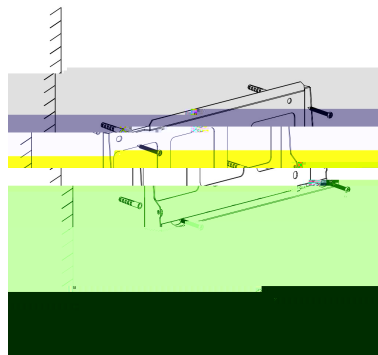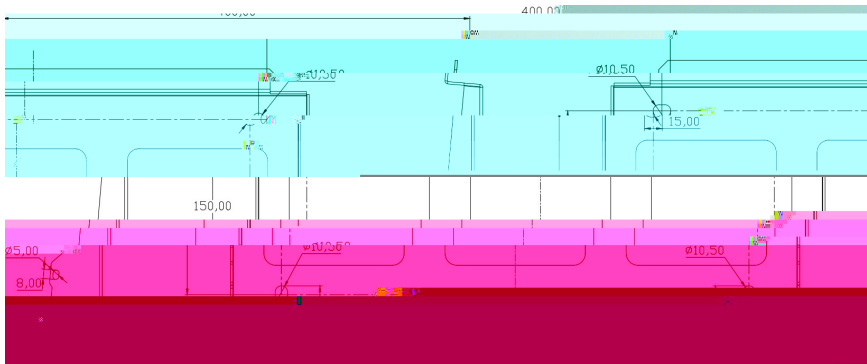


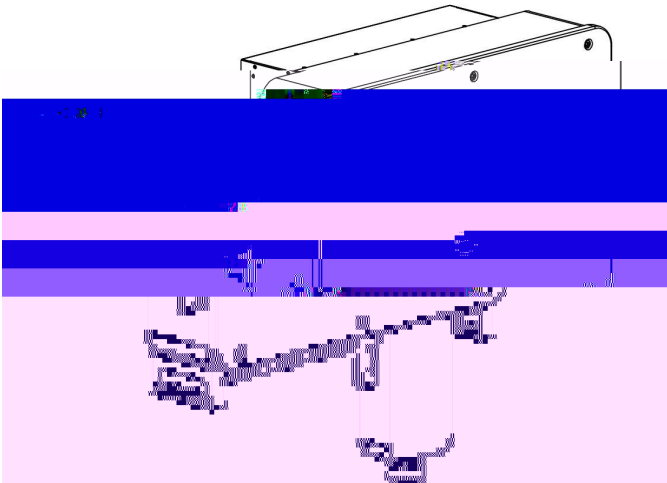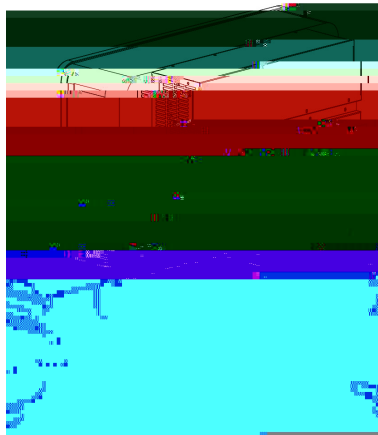





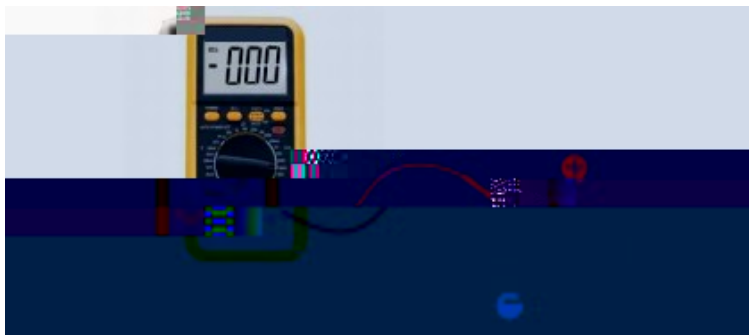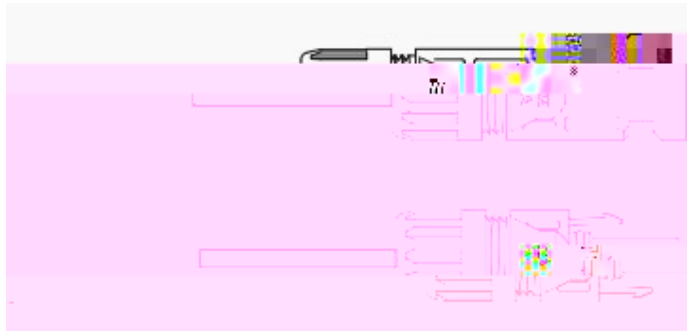
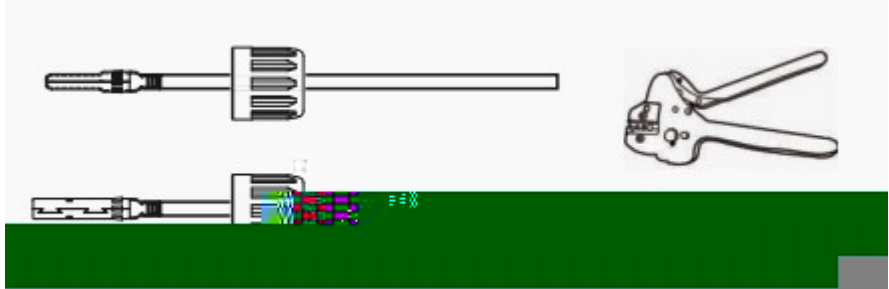


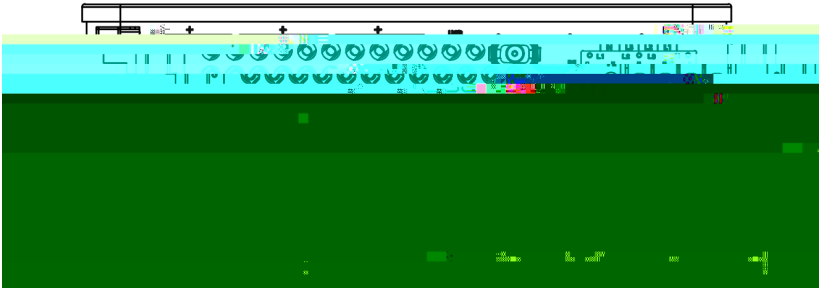





**3.3**

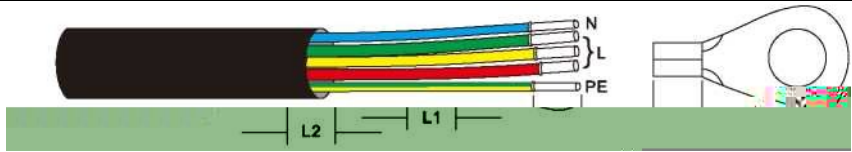




### 3.5



重要:


对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

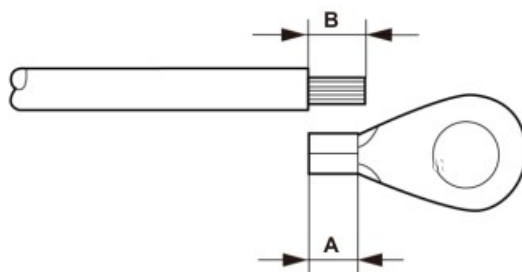

A (OT线缆端子压接区域) 长2mm~3mm。


里安。

B (绝缘剥离长度)

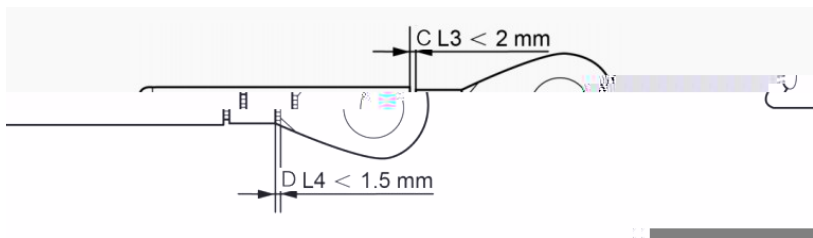

**重要:**

将端子压接到线端上，检查连接以确保端子牢固地压到线壁上。

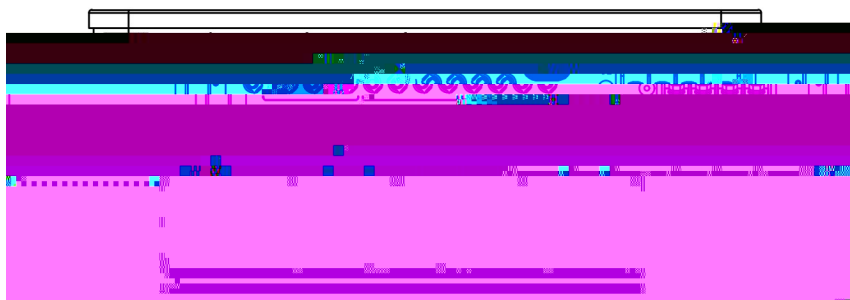

**重要:**

为提升耐磨性能，安装时，请确保端子与线壁充分接触。



---

## 4


### 4.1

---

## 5


### 5.1



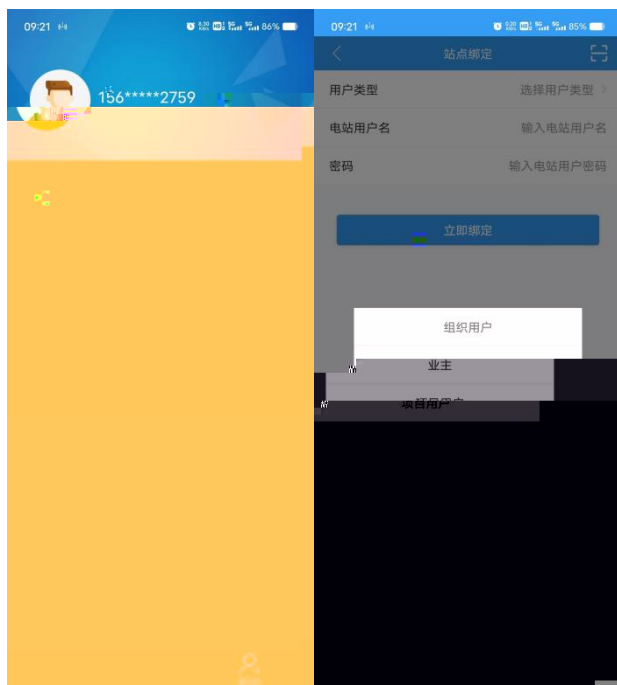

## 5.2

## 智慧光伏监控运维系统

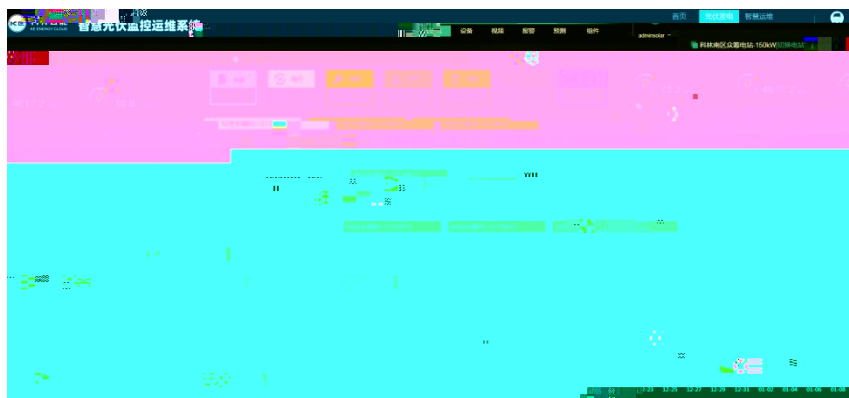



[illegible]



