



V1.2

--
--
--

KE-GT(30-40)KTL4







1 **6**

.2 **f**..... **10**... **.Đ**

1

1.1

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪


▪

▪


▪



1.2

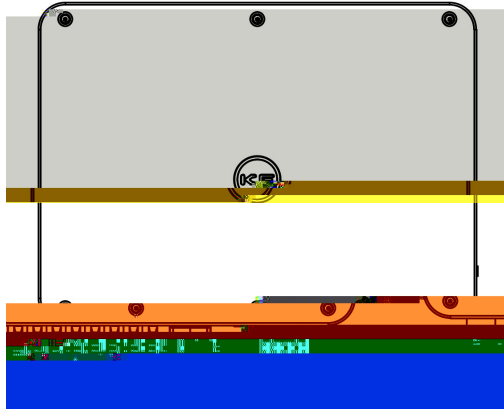

1.3

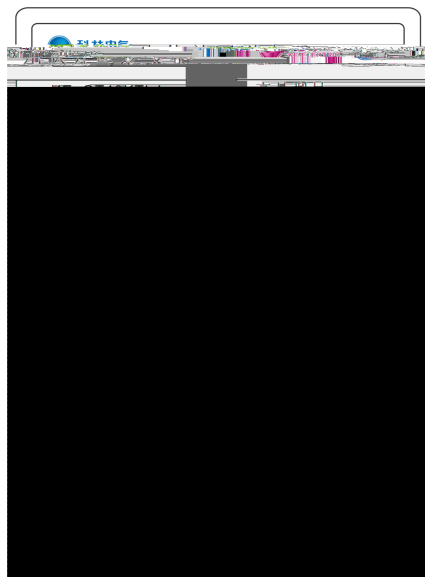


[illegible]



[illegible]






2.3

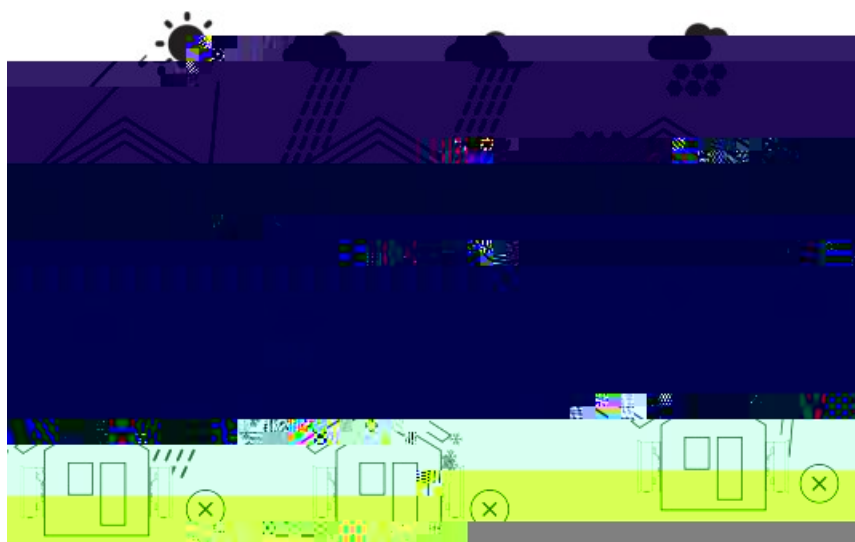

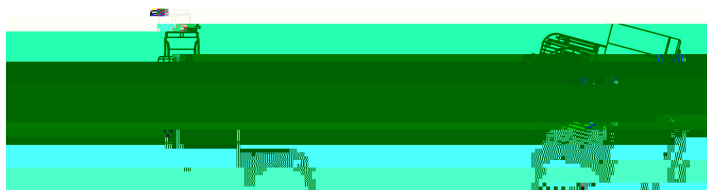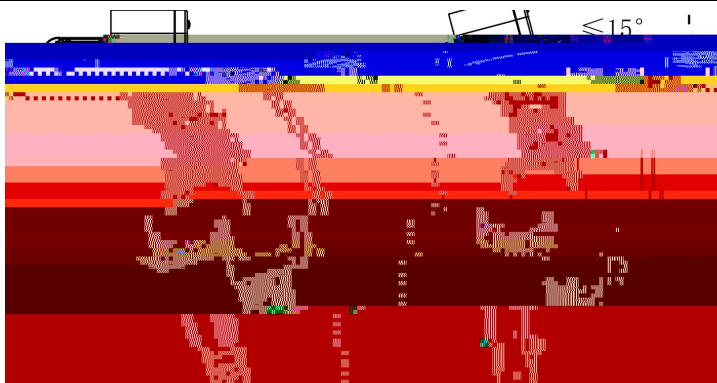





2.4

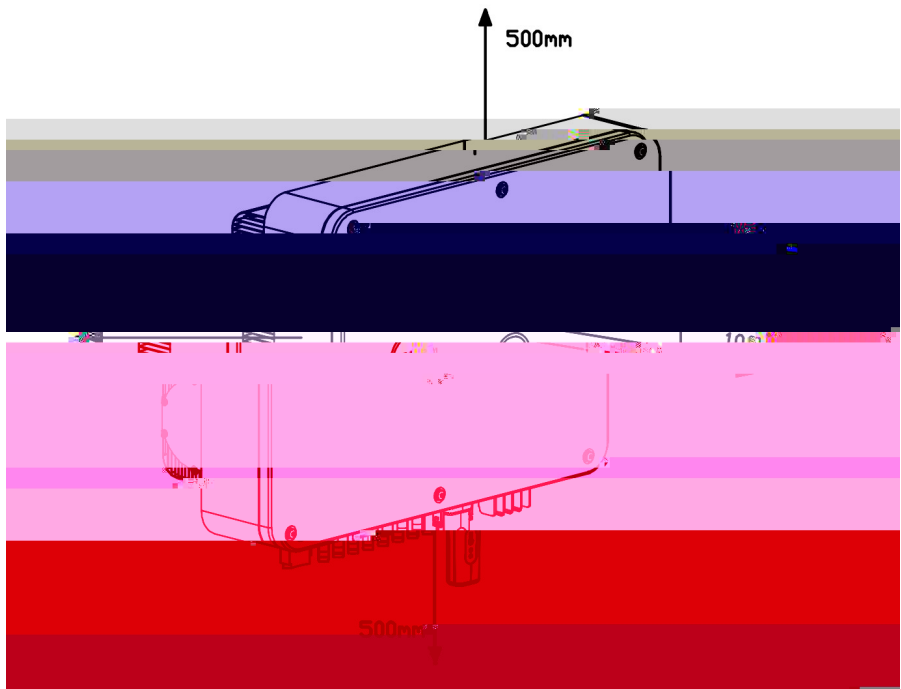



2.5

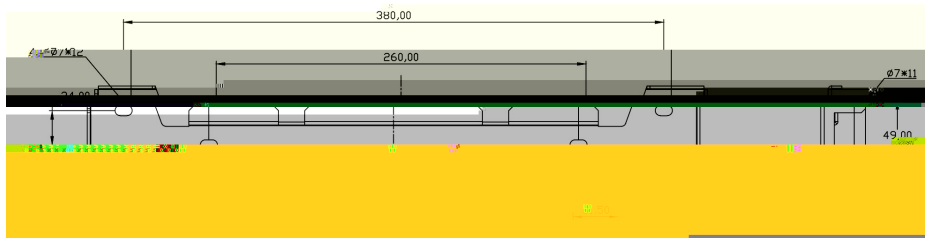

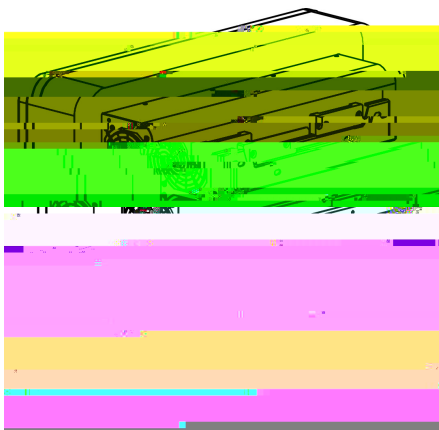

紧固螺丝




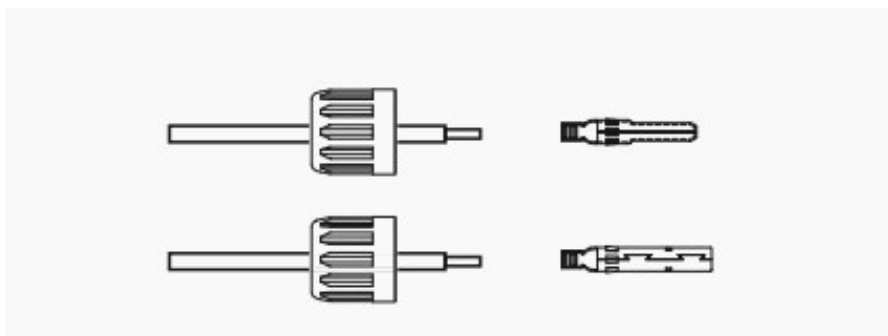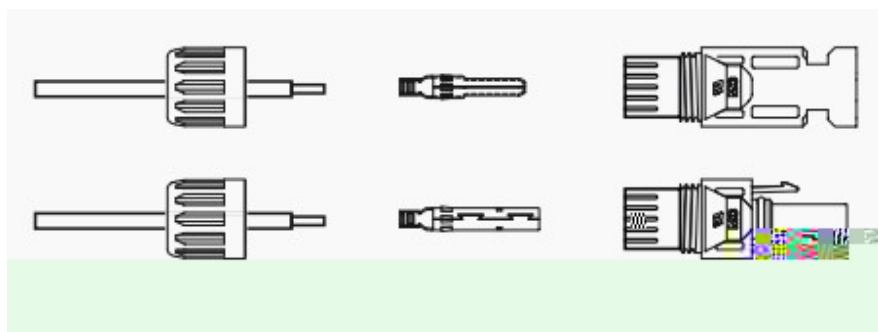




3.3



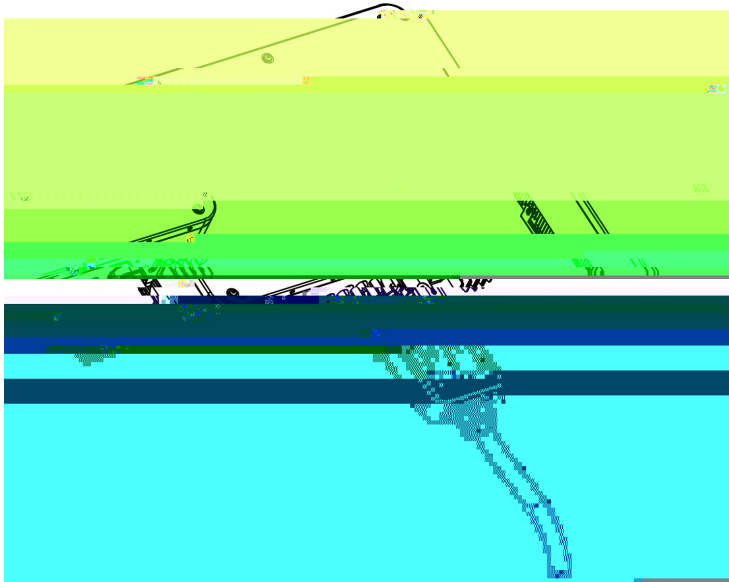

3.4 RS485

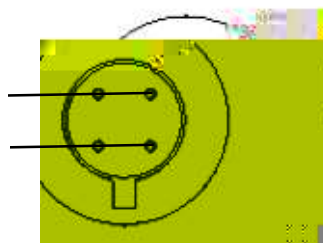


3.5




重要:

对于并联的多个逆变器，所有逆变器应连接到同一接地点，以确保接地线等电位连接。

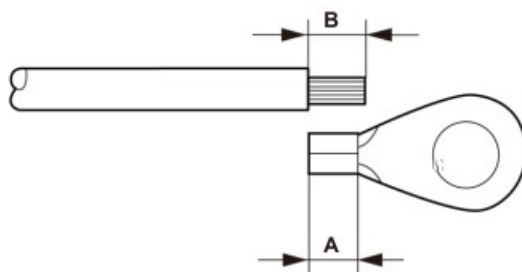


重要:

绝缘剥离长度)比A (OT线缆端子压接区域)长2mm~3mm。

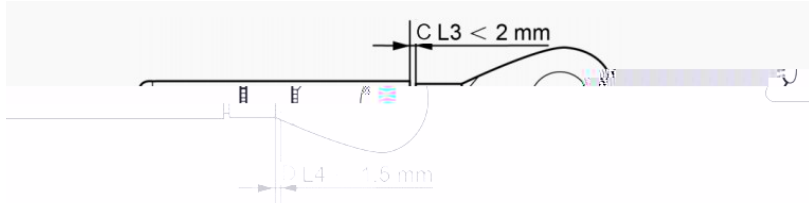


重要:

将端子压接到线缆后，检查连接以确保端子牢固地压接到线缆上。

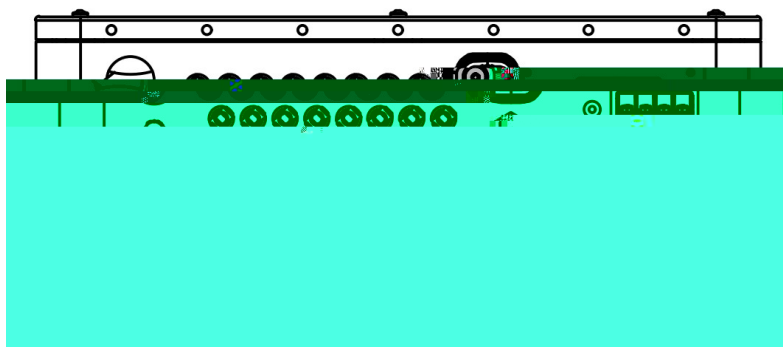

重要:

为提高防腐性能 安装完成后 建议涂上硅脂或涂料

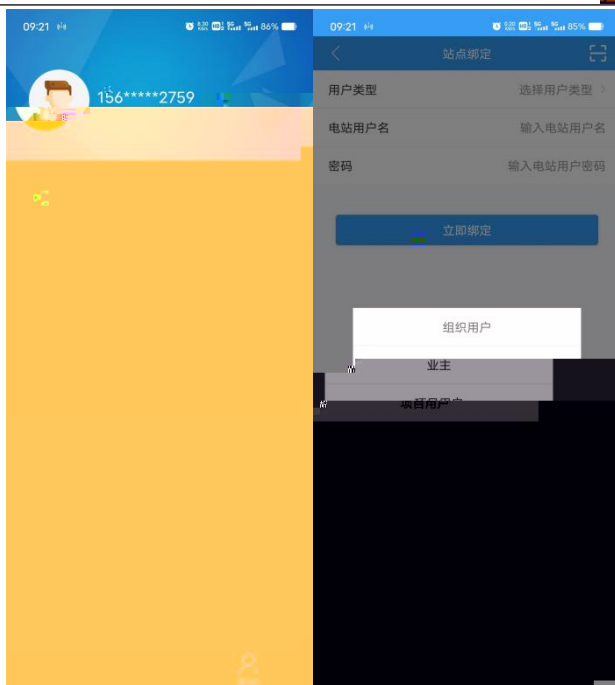

5.2

[illegible]

[illegible]

--	--

